
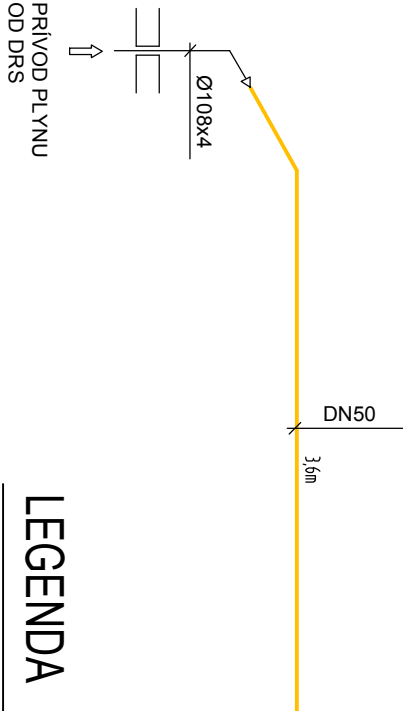


ODVETRANIE PLYNOVÝCH KOTLOV
3 x D0 SADA AXIÁLNA DN10/160

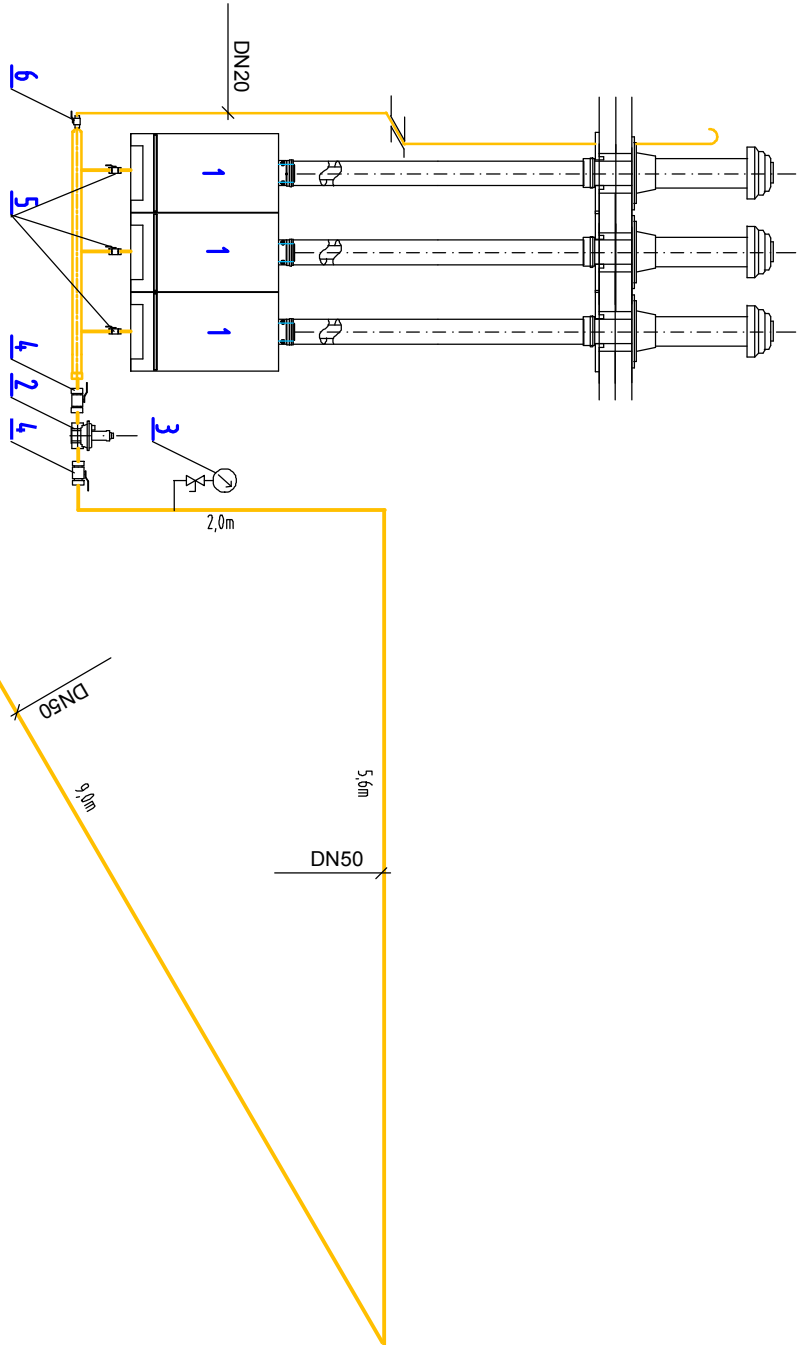

LEGENDA

- 1 P. KOTOL BUDERUS LOGAMAX PLUS GB 162-85 V2
- 2 DOREGULÁTOR TLAKU PLYNU FAG 30155 M3 15kPa (MAX. 100kPa) 2"
- 3 MAOMETER Ø160 0 - 6 kPa
- 4 P. GUĽ UZÁVER G 2"
- 5 P. GUĽ UZÁVER G 1"
- 6 P. GUĽ UZÁVER G 3/4"

DOREGULÁTOR TLAKU PLYNU FAG 30155 M3, 2" 15kPa - 2 kPa PIETRO FIORENTINI

PARÉ Č.

ODBORNÝ PROJEKTANT	Milan Bohata	
KREŠIL	Milan Bohata	
INVESTOR	MESTO ROŽŇAVA	
	TECHNICKÉ SLUŽBY ROŽŇAVA	
MÍSTO STAVBY	ROŽŇAVA	PROFESIA
STAVBA	VŠEŠPORTOVÝ AREÁL ROŽŇAVA	PLYNOFIKÁCIA
OBJEKT	ODBERNÉ PLYNOVÉ ZARIADENIE - ÚPRAVA ROZVODOV	STUPEŇ
ČASŤ	SCHÉMA ZAPOJENIA KOTOLNE	FORMÁT
		MIERKA
		1:50
		Č. VÝKRESU
		1